


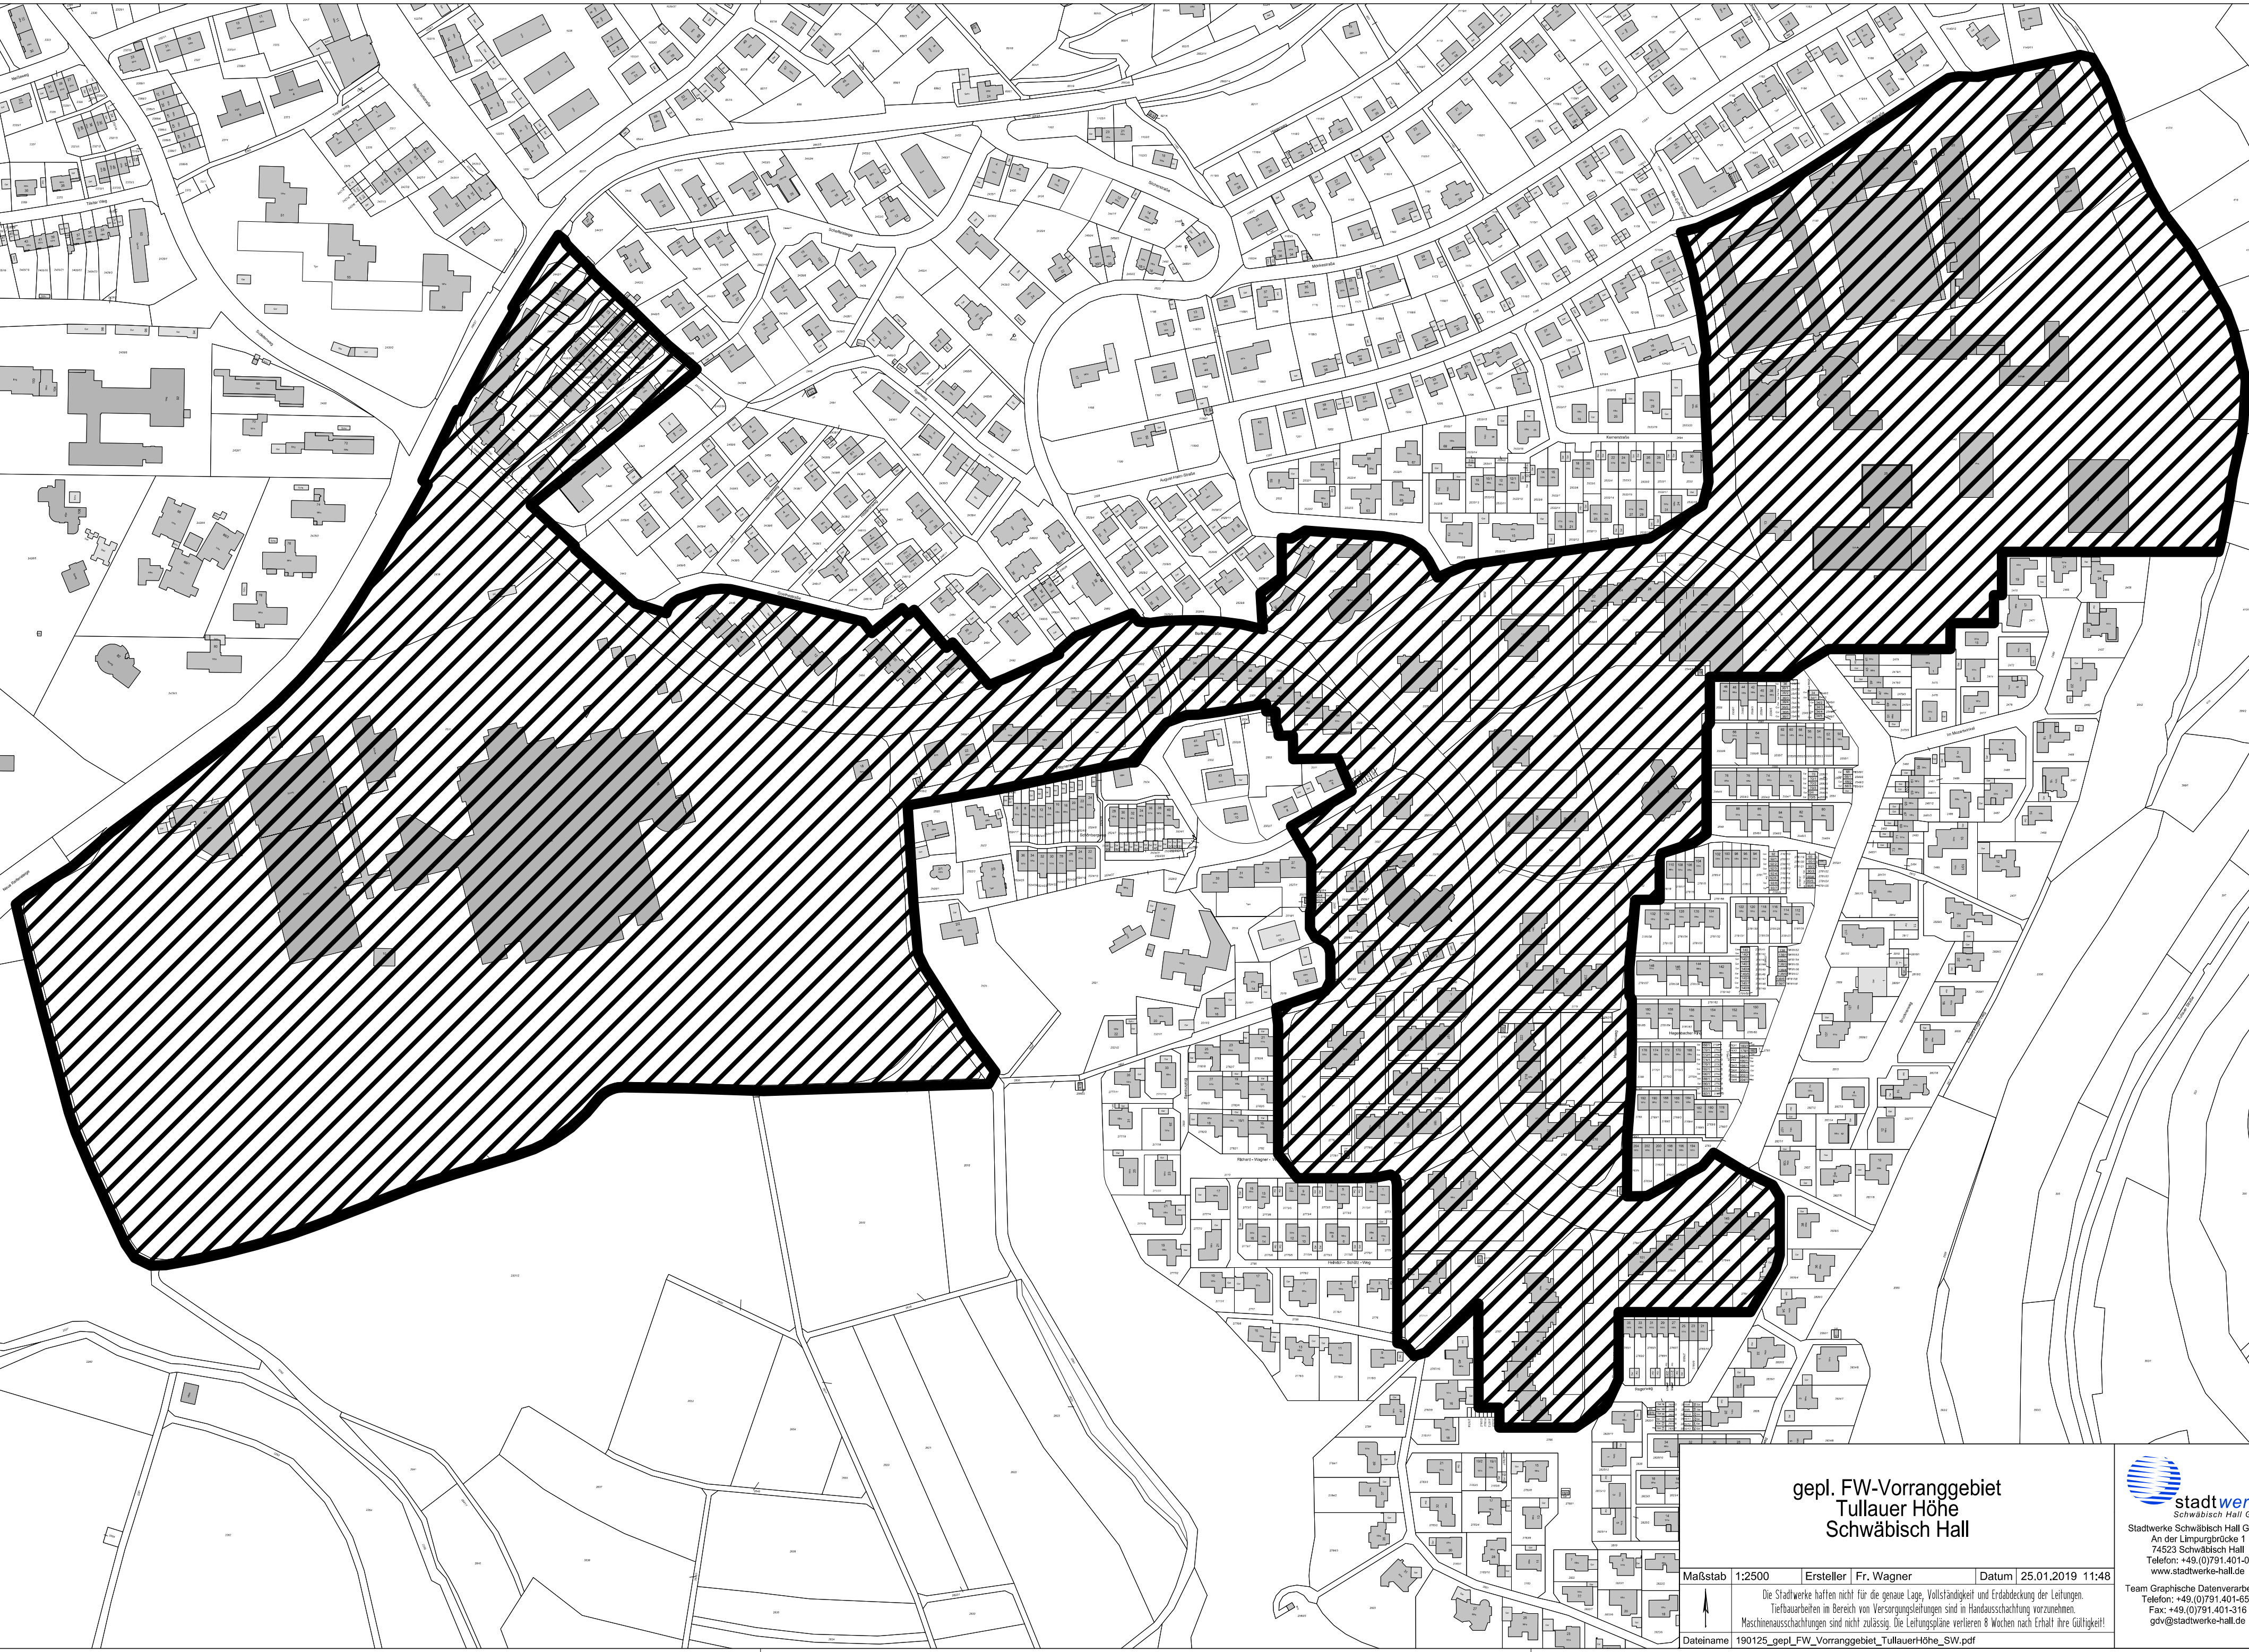

gepl. FW-Vorranggebiet
Tullauer Höhe
Schwäbisch Hall

Maßstab 1:2500 | Ersteller | Fr. Wagner | Datum | 25.01.2019 11:48

Die Stadtwerke haften nicht für die genaue Lage, Vollständigkeit und Erdabdeckung der Leitungen.
Tiefbauarbeiten im Bereich von Versorgungsleitungen sind in Handausschachtung vorzunehmen.
Maschinenausschachtungen sind nicht zulässig. Die Leitungspläne verlieren 8 Wochen nach Erhalt ihre Gültigkeit!

Dateiname 190125_gepl_FW_Vorranggebiet_TullauerHöhe_SW.pdf